


WIDOK "W"

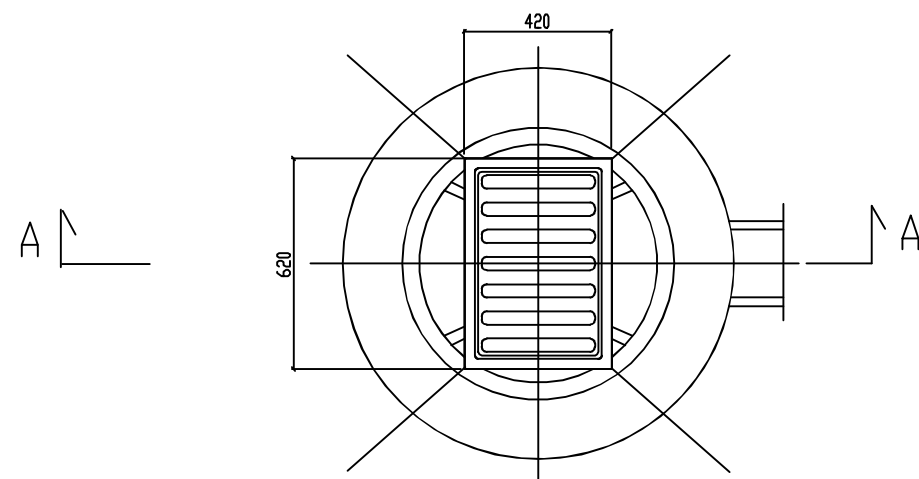

WYMIARY CHARAKTERYSTYCZNE WPUSTÓW

Nr wpustu	Rz?dne wpustu w [m]			Wysoko?? wpustu w [cm]			Uwagi
	Zg	Zd	Zd ₁	H	h	h ₁	
WP1	154,36	152,56	153,16	180	60	120	ul.Willowa-boczna
WP2	154,36	152,56	153,16	180	60	120	ul.Willowa-boczna
WP3	154,44	152,64	153,24	180	60	120	ul.Willowa-boczna
WP4	154,44	152,64	153,24	180	60	120	ul.Willowa-boczna
WP5	154,55	152,75	153,35	180	60	120	ul.Willowa
WP6	154,82	153,02	153,62	180	60	120	ul.Willowa
WP7	154,82	153,02	153,62	180	60	120	ul.Willowa
WP8	155,08	153,28	153,88	180	60	120	ul.Willowa
WP9	155,08	153,28	153,88	180	60	120	ul.Willowa
WP10	155,40	153,60	154,20	180	60	120	ul.Armi Krajowej
WP11	155,40	153,60	154,20	180	60	120	ul.Armi Krajowej
WP12	155,16	153,36	153,96	180	60	120	ul.Willowa
WP13	155,16	153,36	153,96	180	60	120	ul.Willowa
WP14	155,36	153,56	154,16	180	60	120	ul.Willowa
WP15	155,36	153,56	154,16	180	60	120	ul.Willowa
WP16	155,74	153,94	154,54	180	60	120	ul.Willowa
WP17	155,74	153,94	154,54	180	60	120	ul.Willowa
WP18	156,05	154,25	154,85	180	60	120	ul.Willowa
WP19	156,05	154,25	154,85	180	60	120	ul.Willowa
WP20	156,37	154,57	155,17	180	60	120	ul.Willowa-boczna
WP21	156,37	154,57	155,17	180	60	120	ul.Willowa-boczna
WP22	155,69	154,22	154,82	147	60	87	ul.Willowa-boczna
WP23	155,69	154,21	154,81	148	60	88	ul.Willowa-boczna

Uwagi:

1. Wpust deszczowy należy izolować zewnątrz i wewnątrz 2xbitizolem "R". Pierwsza warstwa z dodatkiem 20% benzyny do lakierów, następnie 1x asfaltem IW-80 na gorąco, schnięcie każdej warstwy 24 godz.
2. Usytuowanie wlotów wg planu sytuacyjnego.

Inwestycja PRZEBUDOWA UL.WILLOWEJ W MIEJSCOWOŚCI PIONKI		
Inwestor: GMINA MIASTO PIONKI UL.ALEJA JANA PAWŁA II 15 26-670 PIONKI		
Stadium opracowania: PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY		
Tytuł rysunku: WPUST ULICZNY Z OSADNIKIEM		
Projektant : mgr inż. Elżbieta Zygula upr. bud. 2872/Lb/94	Podpis :	Data : 10.2016
Sprawił mgr inż. Agnieszka Gajewska upr. bud. LUB/0178/P00S/10		Skala :
		Nr rys.: 7